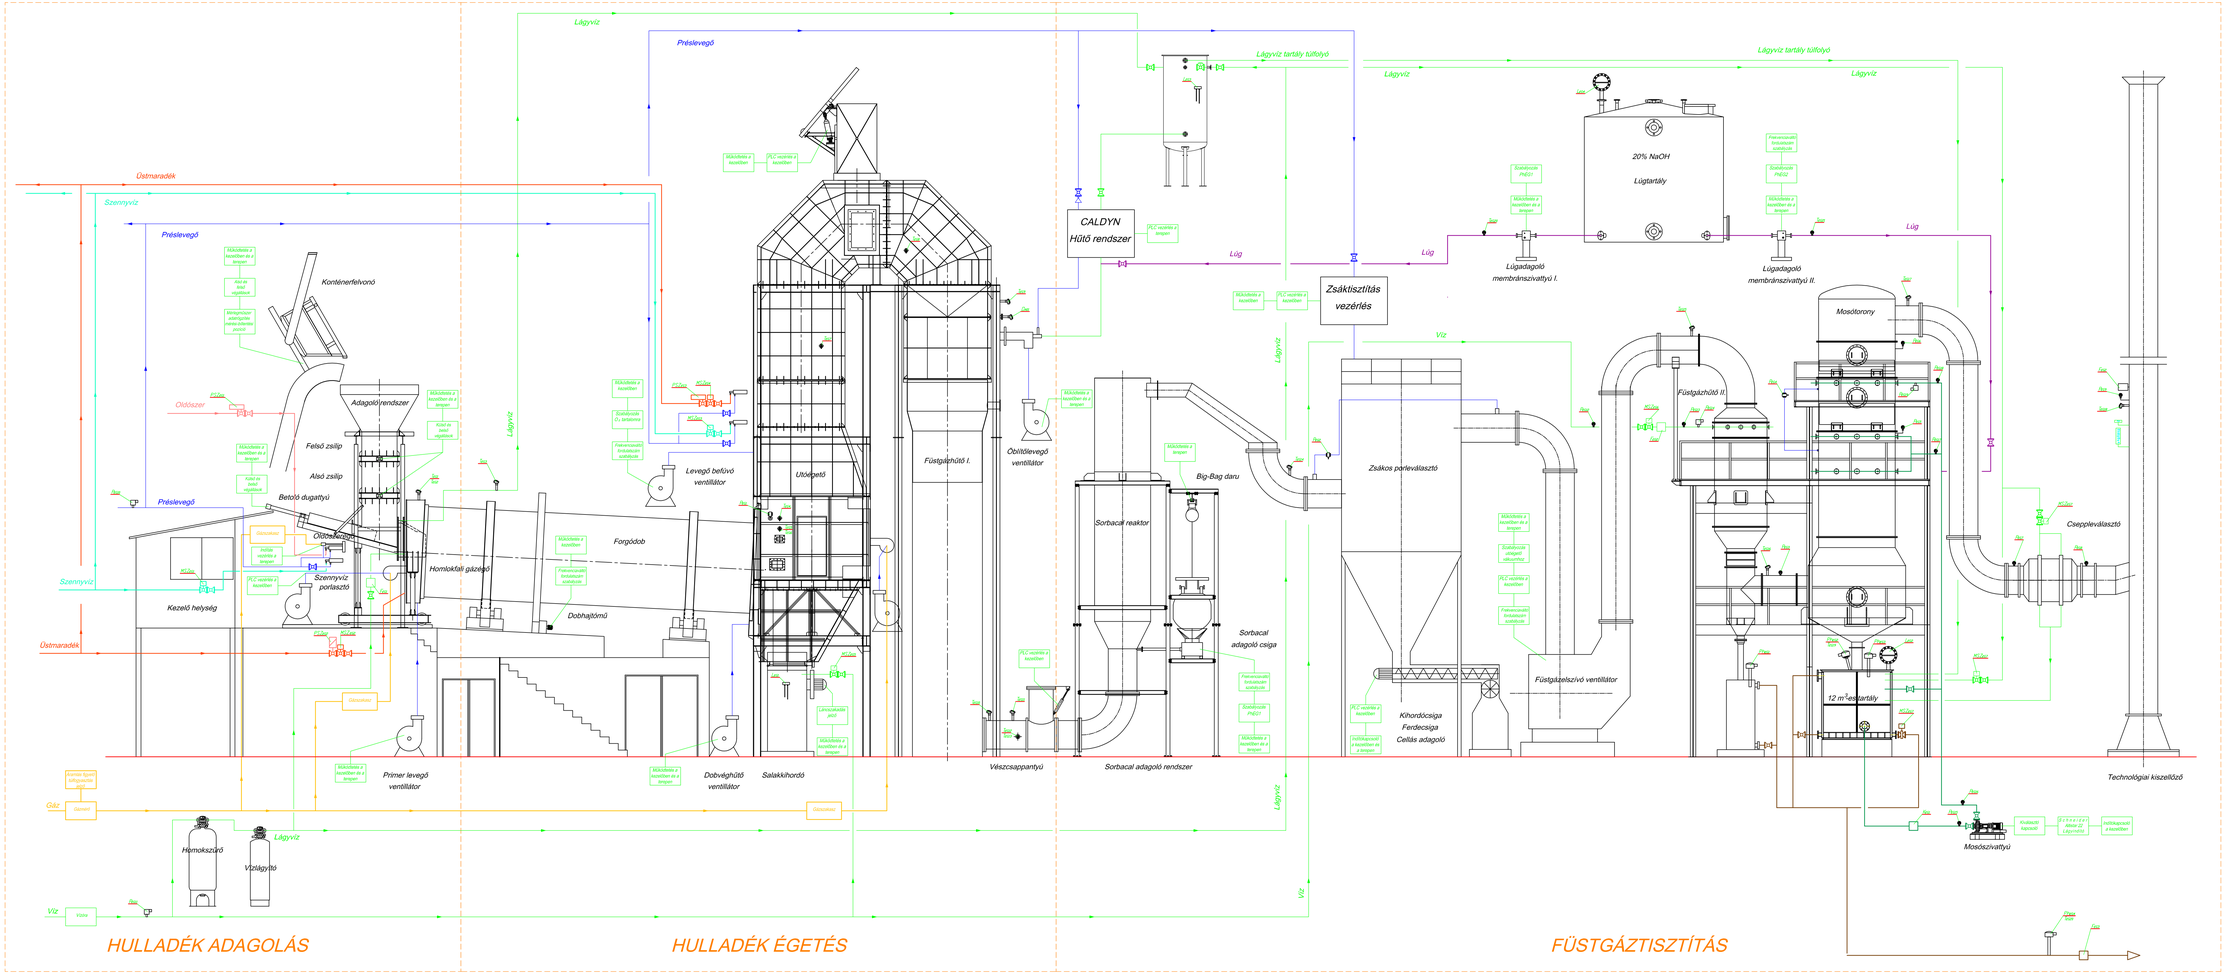

sz	Megnevezés	Típus	Beállított érték	CAPEX + OPEX	Beszerzés
Tip	Arányú szabály szabályozó	CARELI 15A	15 L/h	nincs	nincs
Tip	Arányú szabály szabályozó kompenzál	CARELI 15A	15 L/h	nincs	nincs
Tip	Állóvíz szintszint érzékelő	HydRI 30/50	30 L/h	nincs	nincs
Tip	Ismeretlen ellenőrzés	NEW Ser	450 L/h	van	nincs
Tip	Arányú szabály mérő ellenőrzés	FUSE	20 L/h	van	KÜTÉS gőzfejű szabályozás PID
Tip	Arányú szabály mérő ellenőrzés	FUSE	20 L/h	van	nincs
Tip	Integrál szabály mérő ellenőrzés	FUSE	20 L/h	van	nincs
Tip	Integrál szabály ellenőrzés	FUSE	450 L/h	van	nincs
Tip	Integrál szabály ellenőrzés	FUSE	450 L/h	van	KÜTÉS gőzfejű szabályozás PID
Tip	Integrál szabály mérő ellenőrzés	FUSE	20 L/h	van	nincs
Tip	Integrál szabály mérő ellenőrzés	FUSE	20 L/h	van	KÜTÉS gőzfejű szabályozás PID
Tip	Folyamatos mérő ellenőrzés	FUSE	15 L/h	van	CALDYN KÖZHŰTŐRENDSZER szabályozás
Tip	Folyamatos mérő ellenőrzés	FUSE	15 L/h	van	CALDYN KÖZHŰTŐRENDSZER szabályozás
Tip	Folyamatos mérő ellenőrzés 2	FUSE	15 L/h	van	CALDYN KÖZHŰTŐRENDSZER szabályozás
Tip	Folyamatos mérő ellenőrzés 3	FUSE Ser	15 L/h	van	nincs
Tip	Pszichrometrikus szabály	FUSE	15 L/h	van	CALDYN KÖZHŰTŐRENDSZER szabályozás
Tip	Folyamatos mérő ellenőrzés	FUSE	15 L/h	van	PFT 7 fázisú szabály a vízszintmérő
Tip	Folyamatos mérő ellenőrzés	FUSE	15 L/h	van	PFT 7 fázisú szabály a vízszintmérő
Tip	Folyamatos jó mérő ellenőrzés	Termocouple	SCEM 4-20 mA	20 L/h	van	nincs
Tip	Folyamatos jó mérő ellenőrzés	Termocouple	SCEM 4-20 mA	20 L/h	van	nincs
Tip	Mostoronyszint ellenőrzés	Termocouple	SCEM 4-20 mA	20 L/h	van	nincs
Tip	Mostoronyszint ellenőrzés	Termocouple	SCEM 4-20 mA	20 L/h	van	nincs
Tip	Jó szint szint szabály	Anal. ECOD szond	20 L/h	van	nincs
Tip	Jó szint szint szabály	Anal. ECOD szond	20 L/h	van	nincs
Tip	Jó szint szint szabály	Anal. ECOD szond	20 L/h	van	nincs
Tip	Szivattyú szint szabály	Szivattyú szint szabály	20 L/h	van	szivattyú szintszint szabály szivattyú szintszint szabály szivattyú szintszint szabály