

2025.01.30.


Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!
Tisztelt Bizottsági Tag!

Felhívta a figyelmünket arra, hogy számos idős lakosunknak nehézséget okoz a víz kannákban történő felhordása temető felső soraiba, mely nehezíti a sírok gondozását. **Előterjesztésében javasolja, hogy a képviselő-testület vegye fontolóra egy új vízvételi rendszer kiépítését** a temető ezen részén. Véleménye szerint a javasolt rendszer lehetőséget biztosítana a lakosok számára a sírhelyek könnyebb gondozására.

Az új vízvételi lehetőségek kialakításánál fontos szempont **a bővítési irány és mérték meghatározása**. A tervezés során érdemes figyelembe venni az újonnan megvásárolt terület kialakítását is.

a, Litér hrsz. 02/27. terület irányába vagy

b, Litér hrsz. 398. terület jobb oldali és felső része felé.

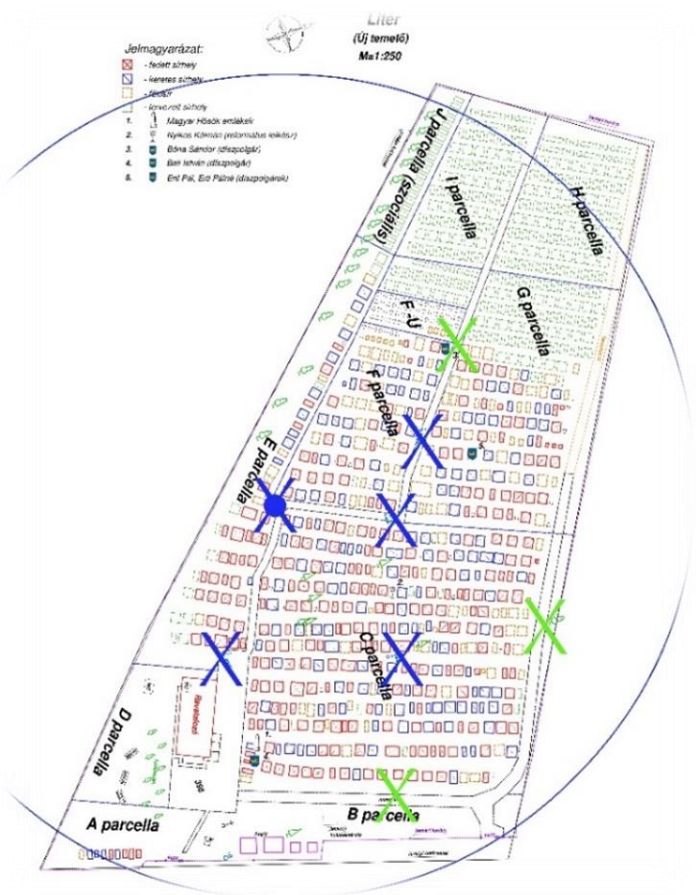

(Az ábra megmutatja, hogy a jogszabályban előírt 150 m átmérőjű terület méretét, kék x jelöli a meglévő csapokat, zöld x jelöli a lehetséges kialakítási pontokat.)

Litér, 2025. 01. 22.

Osváth Örs
Litér Község Polgármestere